


市民のひろば

個人情報が含まれるため、広報ふっさPDF版からは除いてあります。
 問合せ 秘書広報課広報広聴係 ☎551・1568

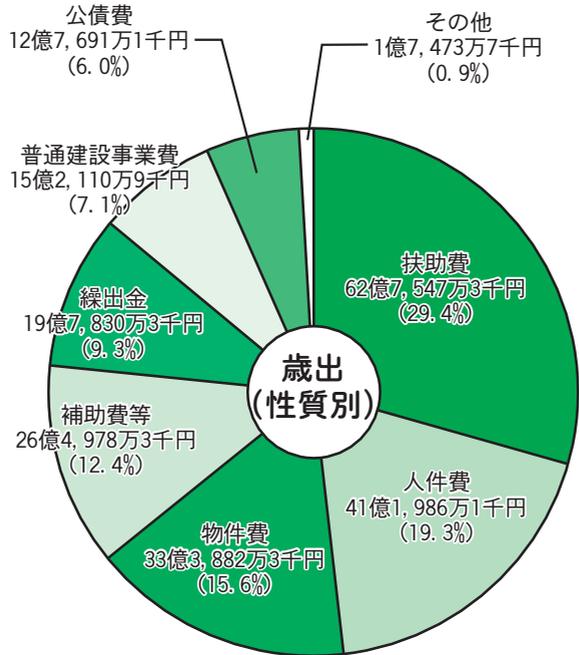

歳出(性質別)

■人件費19.3%
 市長や市議会議員、市職員などに支払われる報酬、給料などの経費です。

■物件費15.6%
 消耗品や公共施設の光熱水費など市の事務を行なうために必要な経費や、委託料や使用料及び賃借料などです。

■扶助費29.4%
 生活保護、老人福祉、児童福祉などに支出される福祉的な経費です。

■補助費等12.4%
 一部事務組合や各種団体などに支出される負担金や補助金などの経費です。

■繰出金9.3%
 会計間で他の会計へ支出する経費です。一般会計から国民健康保険事業などの特別会計へ繰り出しを行なっています。

■普通建設事業費7.1%
 道路、橋りょう、学校などの施設の新増設のための建設事業のための経費です。

■公債費6.0%
 市債の元金・利子を償還するための経費です。

■その他0.9%
 他に維持補修費、積立金、出資金・貸付金などの性質に分けられます。

5つの元気施策のおもなもの

①子育てが元気

私立つくし保育園の園舎建替えに整備事業費の一部を助成!

保育園の環境の改善やゼロ歳児保育事業の拡充により、待機児童の解消を図っていきます。

学童クラブの時間延長

社会福祉協議会委託の学童クラブの育成時間を夕方1時間、朝30分(土曜日、夏季休業日等)延長し、子育ての更なる支援を行ないます。

②お年寄り・障害者が元気

福祉バスの運行を本格実施します

高齢者・障害者の方などを対象に、市内の公共施設などを巡回する福祉バスを試行で運行していましたが、新車両のバリアフリー化、経路等の見直しを行ない本格実施します。

介護予防フォローアップ事業を実施します

65歳以上の、おもに「筋力向上トレーニング修了者」を対象として、関節や筋肉の痛み、機能低下等の要因を取り除くための訓練などを市内の接骨院で実施します。

救急医療情報キット配布事業を実施します

高齢者・障害者を対象に、救急時医療に備えるために、医療機関・持病等の情報を保管しておく救急医療情報キットの配布を実施します。

牛浜駅自由通路整備事業

平成23~24年度に予定されているバリアフリー工事のための実施設計をします。

③教育が元気

入学資金融資利子補給金及び保証会社保証料の見直しを行ないます

大学等への入学に際し、市が斡旋する入学資金融資借入限度額の引き上げ(80万円→120万円)、保証料の全額助成を実施します。※利子補給金は従来から全額助成

④まちが元気

福生七夕まつりを充実して実施します

市制施行40周年と第60回になる七夕まつりを記念して、委託の中に記念飾り付け、イベント等の費用を計上しました。

環境家計簿普及事業を実施します

地球温暖化対策を推進するために、市内の家庭への戸別訪問により、環境家計簿記入の取り組みを依頼し、省エネルギーへのきっかけづくりとします。

災害時要援護者登録制度を実施します

災害時に自らの力で避難できない市民に対し、安否確認、避難誘導、適切な救援活動を行なうため、災害時要援護者登録制度を実施します。

⑤スリムな市役所が元気

中央体育館の運営の一部委託化などを行ないます。

●その他の事業


小中学校地上デジタル放送移行対策事業

市内小中学校のテレビ入れ替えなど、地上デジタル放送への移行対策を実施します。

市制施行40周年記念事業

市制施行40周年を記念して、市民の皆さんの参加できる記念行事やイベントを多数実施します。

平成22年度の道路舗装工事などの主な予定箇所

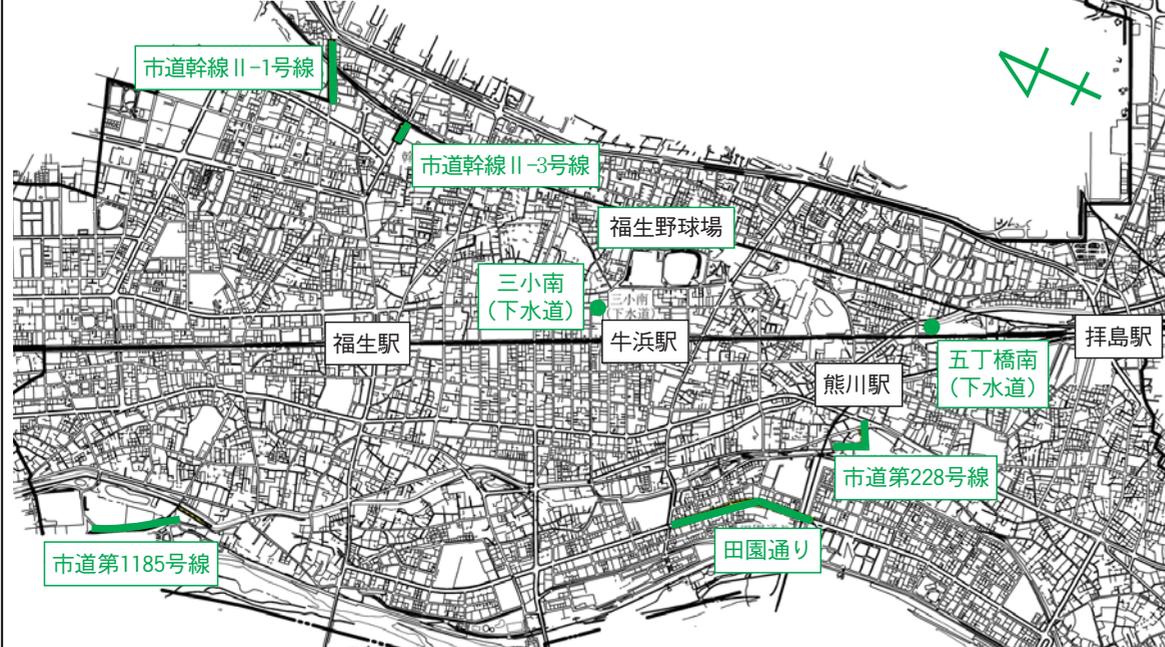

工事中、沿道の皆さんにはご不便、ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。道路工事終了後は舗装面を長期間良好な状態に保つため、道路の掘り返しが一定の期間できなくなります。そのため3、4年のうちに家の新築、建替え及び空き地利用などで道路を掘り返す必要がある方は、道路工事終了前に掘削を完了させるようお願いいたします。

市道上の工事情報は、市のホームページから福生「道」情報をご覧ください。※左図の箇所は主な部分になります。その他の箇所はお問い合わせください。

- ①公共下水道(污水管)への切り替え
 家庭内からの雑排水を道路側溝に接続しているご家庭は、速やかに手続きをして、市公共下水道(污水)へ切り替えてください(側溝へは接続できません)。
- ②公設汚水ますの設置
 土地利用計画(建物の新築の計画)などがあり、所有地内に公設汚水ます(コンクリート製等)が未設置の場合は設置の申請をお願いします。
- ③水道給水管及びガス供給管の引き込み
 引き込み、増径(太い管への取り替え)工事が予定されている場合には、前記と同様をお願いします。